

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE Vn = 400 – 230 – 24Vac
FREQUENZA f = 50Hz
POTENZE E CORRENTI : SEZ. PREFERENZIALE PRINCIPALE: Pmax= 64kW Peserciz.= 33kW In= 125A SEZ. PREFERENZIALE SECONDARIA: In= 63A
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE : SEZ. PREFERENZIALE PRINCIPALE: Arrivo lina da quadro generale preferenziale SEZ. PREFERENZIALE SECONDARIA: Arrivo lina da quadro generale preferenziale secondaria
STRUTTURA DEL QUADRO : Metallica con porta in vetro 2096x741x471mm
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO : IP55

AB	14/03/01	AGGIORNAMENTO FINALE	BIFFI		VIGANI			VOLPI	
AA	03/08/00	PRIMA EDIZIONE	BIFFI		VIGANI			VOLPI	
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	NOME	FIRMA	NOME	FIRMA	NOME	FIRMA	
			DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO		

PROGETTO Project																
Presidio Ospedaliero "S.S. Capitanio e Gerosa" di Lovere costruzione del Blocco Operatorio Opere Maggiori 1° Lotto																
CLIENTE Client Azienda Ospedaliera "Bolognini" Seriata (Bergamo) Via Marconi, 38 24068 Seriate (BG) Tel 035/30.61.11					TITOLO Title QUADRO ELETTRICO 32 ELT			N. DISEGNO N. Drawing								
Informazioni strettamente riservate di proprietà di JACOROSSÌ IMPRESE SRL - Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state fornite. Confidential information property of JACOROSSÌ IMPRESE SRL Not be used for any purpose other than that for which it is supplied.					DATA		DIS.		CONTR.							
					APPROV.											
					IDENTIF. COMPONENTE Component type		CL.RIS.	DERIVATO DA Derived from:	CID Codice Classificativo Documento	LINEA DI PROD. Product type	TIPO IMP. Plant type	SISTEMA System	UN. FUNZ. Func. Un.	TIPO DOC. Doc. type	FORMATO Size	SCALA Scale
					SOSTITUISCE Replaces		RIF. DISCHETTO File name	IDENTIFICATIVO Doc. n.		FOGLIO Sheet		DI of				
A.T.I. IMPRESA MANDATARIA  DIREZIONE: 20145 MILANO Via Leone XIII, 16 - 20145 Milano Tel. (02) 47102.1 - Fax (02) 47102.227 IMPRESA MANDANTE EDIL PIAZZATORRE S.r.l. Via Predotto 2, 24128 Bergamo Tel. (02) 266.866.47 - Fax (02) 266.65.00					PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CONCINNITAS - BERGAMO Via Filzi 7, 24128 Bergamo Tel. (035) 23.47.52 (ral) - Fax (035) 24.81.55 - Dott. Arch. Glauco Von Hunster CAPOGRUPPO - Dott. Ing. Giovanni Bosti - Dott. Ing. Guido Dell'Aquila - Dott. Ing. Enrico Ferri - Dott. Ing. Mario Mascheroni - Dott. Ing. Attilio Susani - Dott. Arch. Filippo Tersaghi											
 CATTANEO PIETRO V.le delle Industrie 10/A - 24060 SOVERE (BG) P.I. 00724950167 Tel. 035/981898 Fax 035/982644								tavola: QC9009								
cliente: JACOROSSÌ IMPRESE S.r.l. PRESIDIO OSPEDALIERO "S.S. CAPITANIO E GEROSA"								commessa: V99006								
titolo: QUADRO ELETTRICO STERILIZZAZIONE								archivio: QC9009.DWG								
IMPIANTI ELETTRICI								revisione: AB								
								formato: A3								
								scala:								
								foglio: 1 di 10								
								segue foglio: 2								

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	FOGLIO	TITOLO																			REV.
A	1	DATI RIASSUNTIVI QUADRO																			AB
	2	ELENCO FOGLI																			AB
	3	FRONTE QUADRO																			AA
	4	SCHEMA DI POTENZA																			AA
	5	SCHEMA DI POTENZA																			AB
B	6	SCHEMA DI POTENZA																			AB
	7	SCHEMA DI POTENZA																			AA
	8	SCHEMA DI POTENZA SEZ. PREFER. SECOND.																			AA
	9	CIRCUITO AUSILIARI 24V																			AA
C	10	MORSETTIERA																			AA
D																					
E																					
F																					
G																					
H																					
I																					
J																					
K																					
L																					


PROFONDITA' 471mm

N. ARCHIVIO	QC9009.DWG	REV.	SCHEMA	QC9009
N. DISEGNO	QC9009.DWG	REV.	FOGLIO	3 DI 10
		AA	SEGUE	4




G
H
I
J
K
L

L

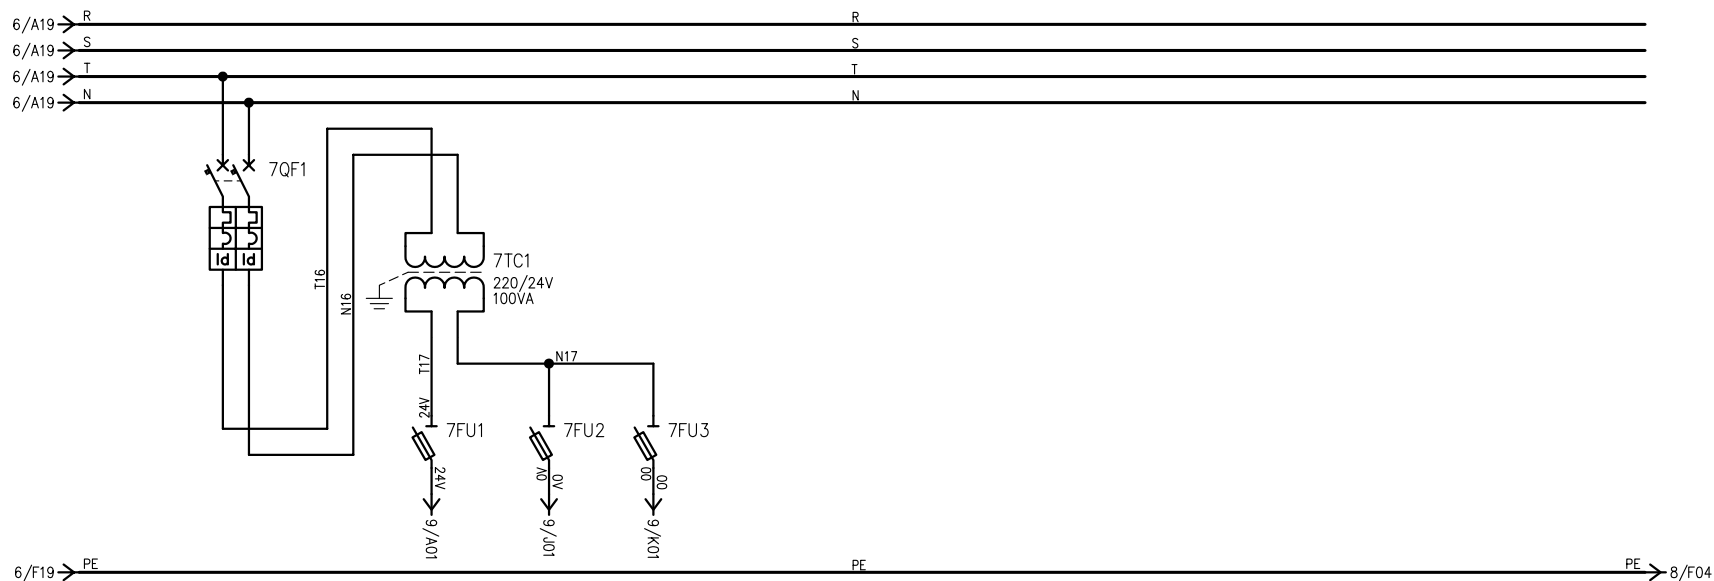

UTENZA	DENOMINAZIONE			AUSILIARI QUADRO		AUSILIARI QUADRO 24V										
	SIGLA			I12		SF1-SF2-SF3										
	TIPO		POTENZA TOT. kW		0.1											
	POTENZA kW		Ib A													
	COEF. CONTEMP.		COS φ													
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE			NUOVA MAGRINI GALILEO		NUOVA MAGRINI GALILEO										
	TIPO			C60N+VIGI		STI										
	N.POLI		In A	2	6	1	32									
	Ith A	Idn A	6	0.03												
	I _m (o curva) A	Pdi kA	60	6												
FUSIBILE	TIPO					10.3x38										
	CALIBRO			A		1x4A / 2x2A										
CONTATTORE	TIPO															
	In A	Pn kW														
RELE' TERMICO	TIPO															
LINEA DI POTENZA	TARATURA			A												
	TIPO CAVO															
	FORMAZIONE															
	LUNGHEZZA			m												
	Iz			A												
	C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %														
	Zk mΩ	Zs mΩ														
	I _k trifase/monof. kA	I _{k1} fase/terra kA														
	NUMERAZIONE MORSETTIERA															
AA	03/08/00	PRIMA EDIZIONE														
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA			REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA									
									IMPIANTO QUADRO STERILIZZAZIONE				N. ARCHIVIO QC9009.DWG		REV.	SCHEMA QC9009
							SOVERE (BG)		TITOLO SCHEMA DI POTENZA				N. DISEGNO		REV.	FOGLIO 7 DI 10
									RIF. CLIENTE JACOROSSÌ IMPRESSE S.r.l.				QC9009.DWG		AA	SEGUE 8

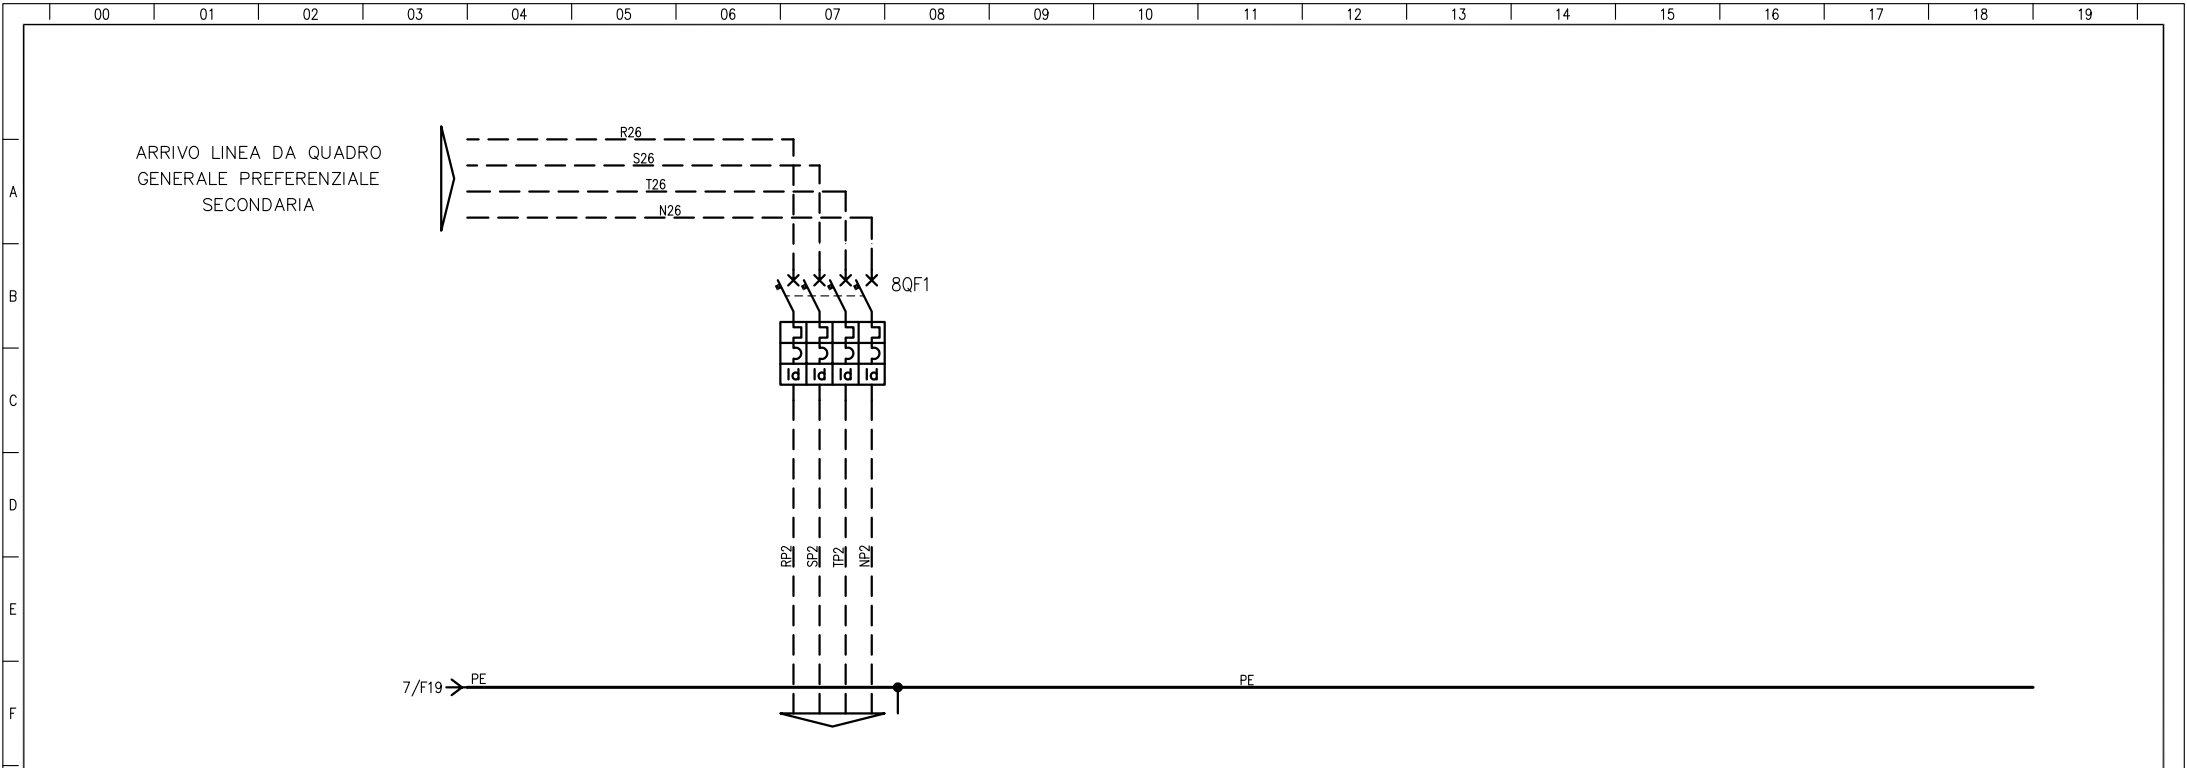

G	UTENZA	DENOMINAZIONE				AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE N°2													
		SIGLA				IG2													
		TIPO	POTENZA TOT. kW				32												
		POTENZA kW	lb A																
H		COEF. CONTEMP.	COS φ																
		COSTRUTTORE				NUOVA MAGRINI GALILEO													
		TIPO				NS100N+TM63D+VIGI													
		N.POLI	In A			4	100												
I	INTERRUTTORE O SEZIONATORE	lth A	Idn A			63	Reg.												
		Im (o curva) A	Pdi kA			630	25												
		TIPO																	
		CALIBRO		A															
J	FUSIBILE	TIPO																	
		CALIBRO		A															
		TIPO																	
		In A	Pn kW																
K	CONTATTORE	TIPO																	
		CALIBRO		A															
		TIPO																	
		In A	Pn kW																
L	RELE' TERMICO	TIPO																	
		TARATURA		A															
		TIPO CAVO				FG70R 0.6/1 KV													
		FORMAZIONE				4x16+PE													
	LINEA DI POTENZA	LUNGHEZZA		m															
		Iz A																	
		C.d.T. a In %	C.d.T. a Ib %																
		Zk mΩ	Zs mΩ																
		Ik trifase/monof. kA		Ik1 fase/terra kA															
		NUMERAZIONE MORSETTIERA																	

